

	CONCEPTO TÉCNICO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS DE RESPUESTA DE AMPLIFICACIÓN LOCAL DE ONDAS SÍSMICAS	Código:	GPR-FT-09
		Versión:	03
		Código Documental:	

1 INFORMACIÓN DE REFERENCIA

1.1	CONCEPTO TÉCNICO No. CT:	6150
1.2	SUBDIRECCIÓN:	TÉCNICA Y DE GESTIÓN
1.3	COORDINACIÓN:	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
1.4	REFERENCIA CRUZADA RADICADO FOPAE:	2011ER5001
1.5	RESPUESTA OFICIAL No. RO:	47164

2 INFORMACIÓN GENERAL

2.1	SOLICITANTE:	ARQ. JUANA SANZ MONTAÑO CURADURÍA URBANA No.5
2.2	PROYECTO:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
2.3	LOCALIDAD:	13 TEUSAQUILLO
2.4	UPZ:	104 PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN
2.5	BARRIO O SECTOR CATASTRAL:	CENTRO ADMINISTRATIVO OCCIDENTE
2.6	DIRECCIÓN:	CARRERA 50 No. 26 - 65
2.7	CHIP:	AAA0055DWPA
2.8	AREA APROX. DEL LOTE	4017 m ²
2.9	FECHA DE EMISIÓN:	28 DE ABRIL DE 2010
2.10	EJECUTOR DEL ESTUDIO:	ESPINOSA Y RESTREPO S.A.

3 INTRODUCCIÓN

En el Decreto 193 del 08 de junio de 2006, por el cual se complementa y modifica el Código de Construcción de Bogotá, D.C., se adoptan los espectros de diseño y las determinantes del estudio de Microzonificación Sísmica, se establece que las construcciones y edificaciones nuevas de cualquier índole que se levanten en Bogotá Distrito Capital, deberán diseñarse y construirse dependiendo de la zona en la cual se encuentren según la zonificación sísmica adoptada a través de los artículos anteriores, acogiendo al efecto el espectro de diseño y sus coeficientes espectrales adoptados para cada zona.

Por otra parte, el artículo 5 del Decreto antes mencionado establece que podrán utilizarse espectros sísmicos de diseño diferentes a los definidos en dicho decreto, siempre y cuando se definan unos

CT-6150 PROYECTO
"INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS" 1 rev

PÁGINA 1 DE 8



	CONCEPTO TÉCNICO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS DE RESPUESTA DE AMPLIFICACIÓN LOCAL DE ONDAS SÍSMICAS	Código:	GPR-FT-09
		Versión:	03
		Código Documental:	

efectos locales particulares para el lugar donde se encuentra localizada la edificación, utilizando estudios de amplificación de las ondas sísmicas que se realicen de acuerdo con lo prescrito en los ordinales (e) a (i) de la sección A.2.9.3 del Decreto 33 de 1998, o estudios especiales referentes a efectos topográficos, cuando sea del caso. Adicionalmente, el párrafo único del artículo 7 del Decreto 193 de 2006, establece que la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias realizará la revisión de los Estudios Particulares de Respuesta Local de Amplificación de Ondas Sísmicas y emitirá concepto sobre el cumplimiento de los términos de referencia establecidos para la ejecución de dichos estudios.

Dado que mediante Decreto Distrital 413 de 2010, se suprimió, de la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, se dispuso que todas las funciones establecidas en las leyes, decretos y demás normas vigentes son asignadas para su ejercicio al Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá D.C.

Por medio del Decreto 523 de 16 de Diciembre de 2010 "Por el cual se adopta la Microzonificación Sísmica de Bogotá D.C." se derogan las disposiciones del Decreto 193 de 2006; sin embargo, se realiza el presente concepto técnico por solicitud de la curaduría urbana siguiendo los lineamientos dados por el Decreto 193 de 2006 ya que se entiende que el proyecto fue radicado en debida forma antes del 15 de Diciembre de 2010.

El presente concepto técnico corresponde a la **primera revisión** realizada por el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, del informe "Instituto Nacional de Vías - INVIAS a construirse en el sector del CAN, entre la carrera 50 – Avenida Batallón de Caldas y la calle 44, limitando con el edificio de Bienestar Familiar, El edificio del departamento de seguridad Policía Nacional y Superintendencia de Industria y Comercio en la ciudad de Bogotá" elaborado por el Ing. Carlos Restrepo. Este estudio fue radicado el 20 de Abril de 2011 mediante oficio 2011ER5001, por la Arq. Juana Sanz Montaño de la Curaduría Urbana No. 5 en cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 193 de 2006.

4 GENERALIDADES DEL PROYECTO "INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS"

De acuerdo con lo consignado en el informe, el proyecto contempla la construcción de un edificio de 6 pisos con dos sótanos y semisótano. Las torres se construirán en estructura convencional de pórticos en concreto reforzado con luces entre ejes de columnas entre 4.0 y 10.4 m. Las cargas previstas estimadas por áreas aferentes son del orden de 600 ton/m².

En la Figura 1 del presente concepto se ilustra la localización del predio del proyecto, que corresponde a las siguientes coordenadas planas aproximadamente:

105085 N 98420 E

	CONCEPTO TÉCNICO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS DE RESPUESTA DE AMPLIFICACIÓN LOCAL DE ONDAS SÍSMICAS	Código:	GPR-FT-09
		Versión:	03
		Código Documental:	

El informe "Instituto Nacional de Vías - INVIAS a construirse en el sector del CAN, entre la carrera 50 -- Avenida Batallón de Caldas y la calle 44, limitando con el edificio de Bienestar Familiar, El edificio del departamento de seguridad Policía Nacional y Superintendencia de Industria y Comercio en la ciudad de Bogotá" elaborado por el Ing. Carlos Restrepo, con base en los datos de exploración del subsuelo de la firma Espinosa y Restrepo S.A., de un ensayo de Down Hole por la firma Uiloa y Diez Ltda. y ensayos de laboratorio realizados en la Pontificia Universidad Javeriana.

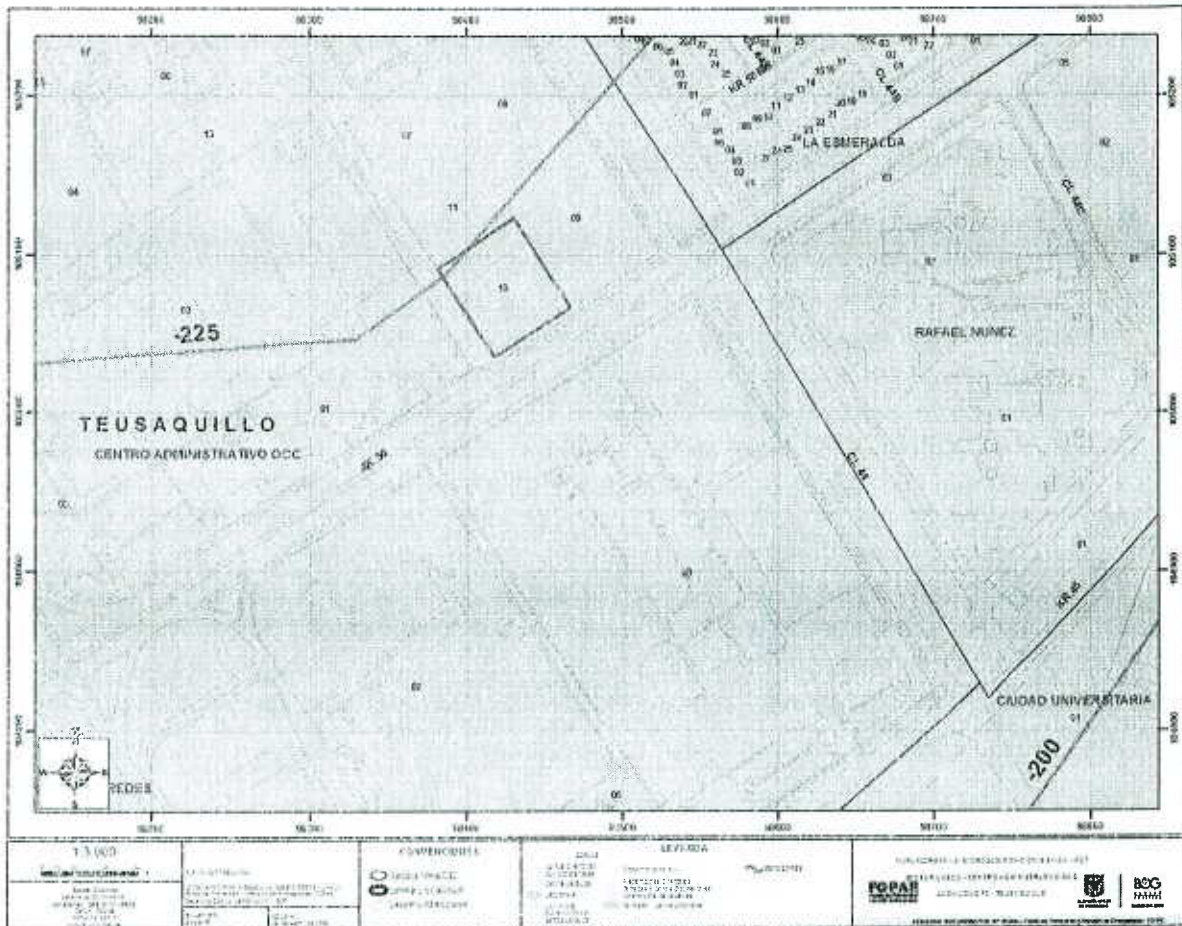


Figura 1. Localización del Proyecto "INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS"

5 PRIMERA REVISIÓN DEL ESTUDIO- RAD FOPAE: 2011ER5001

La revisión del informe presentado para el proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS se hace a la luz de los requerimientos consignados en el Decreto 193 de 2006 para este tipo de estudios.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO DE BOGOTÁ Y CONDUCIÓN LOCAL DEL TERRITORIO Autoridad de Emergencias</p>	CONCEPTO TÉCNICO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS DE RESPUESTA DE AMPLIFICACIÓN LOCAL DE ONDAS SÍSMICAS	Código:	GPR-FT-09
		Versión:	03
		Código Documental:	

El propósito de la revisión es corroborar que el estudio cumpla con los requerimientos del decreto, de manera que se pueda verificar de manera razonable la validez del espectro de diseño recomendado, cuando dicho espectro es diferente al espectro de diseño definido por el Decreto 193.

El concepto técnico relacionado con el estudio de respuesta local del subsuelo se presenta, con referencia a los requerimientos pertinentes del decreto antes mencionado que se listan a continuación.

5.1 Asignación de la zona del proyecto con respecto a la Microzonificación Sísmica de Bogotá.

De acuerdo con el numeral 1.0 del informe, el proyecto se encuentra localizado en la Zona 3A – Lacustre A de la microzonificación sísmica de la ciudad, lo cual es consistente con la localización presentada en la Figura 1 del presente concepto.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

5.2 Para estos estudios, todos los datos de campo deben provenir de mínimo una perforación de 50 m en suelos blandos y se debe realizar un número suficiente de ensayos para caracterizar el perfil. Para complementar la información del perfil del subsuelo, cuando la profundidad de sedimentos sea mayor a 50 m, se puede consultar: estudios geofísicos, estudios geotécnicos, ensayos de campo y laboratorio y los estudios de zonificación incluidos en el proyecto de Microzonificación Sísmica de Bogotá.

De acuerdo con el estudio de suelos realizado en la zona del proyecto, para conocer el perfil y propiedades del subsuelo en el lote del proyecto, la firma Espinosa y Restrepo S.A. realizó cinco (5) perforaciones que alcanzaron profundidades entre 8 y 50 m; donde se obtuvieron muestras alteradas e inalteradas que se emplearon para la clasificación visual y realización de ensayos de laboratorio. El resultado de estas perforaciones fue complementado con ensayos de penetración estándar, mediciones de penetrómetro manual.

Según el numeral 2.1 del informe, la investigación de campo y los resultados de los ensayos de laboratorio realizados permitieron una caracterización de la estratigrafía en el sitio de proyecto hasta la profundidad explorada como se describe a continuación:

- ✓ De 0 a 1.1/2.5 m: Relleno arena arcilla limo gravas y escombros. Los resultados del penetrómetro arrojan valores entre 1.5 y 4.5 kg/cm² y el resultado del ensayo de penetración estándar están entre de 3 y 37 golpes/pie.
- ✓ De 1.1/2.5 a 3.6/6.5 m: Arcilla arenosa habana y/o carmelita amarillenta de consistencia medio firme a dura con vetas de oxido y raíces con presencia de lentes de limo arenoso orgánico. Los resultados del penetrómetro están entre 0.50 y 2.25 kg/cm² y el resultado del ensayo de penetración estándar están entre 8 y 16 golpes/pie.

	CONCEPTO TÉCNICO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS DE RESPUESTA DE AMPLIFICACIÓN LOCAL DE ONDAS SÍSMICAS	Código:	GPR-FT-09
		Versión:	03
		Código Documental:	

- ✓ De 3.6/6.5 a 15.0m: Limo arcillo arenoso gris y/o carmelito de consistencia muy blanda a medio firme. Los resultados del penetómetro están entre 0.10 y 0.70 kg/cm² y el resultado del ensayo de penetración estándar están entre 2 y 6 golpes/pie.
- ✓ De 15.0 a 24.8 m: Arcilla limosa y/o limo arcilloso carmelito de consistencia blanda. Los resultados del penetómetro están entre 0.35 y 0.50 kg/cm² y el resultado del ensayo de penetración estándar es de 3 golpes/pie.
- ✓ De 24.8 a 36.8 m: Arcilla limo arenosa y/o limo arcillo arenoso carmelito de consistencia blanda a firme con rastros de turba. Los resultados del penetómetro están entre 0.25 y 1.25 kg/cm² y el resultado del ensayo de penetración estándar están entre 2 y 14 golpes/pie.
- ✓ De 36.8 a 40.0 m: Arena arcillosa carmelita rojiza de densidad bien compacta, precedido por un lente de arcilla arenosa de consistencia dura de 1.2m de espesor. El resultado del ensayo de penetración estándar es de 62 golpes/pie.
- ✓ De 40.0 a 50.0m: Limo arcilloso y/o arcilla limosa carmelita de consistencia blanda. Los resultados del penetómetro están entre 0.40 y 0.50 kg/cm² y el resultado del ensayo de penetración estándar es de 4 golpes/pie.

De acuerdo con la información contenida en el informe, el nivel de agua se presenta entre 1.2 y 4.35 m de profundidad. El consultor indica que el espesor del depósito de suelos es de 210 m en el sitio del proyecto, por lo tanto el perfil geotécnico se complementó para profundidades entre los 50 m hasta los 210 m teniendo en cuenta la información obtenida en la perforación profunda (250 m de profundidad) realizada en el Aeropuerto el Dorado ejecutado en el marco del estudio de microzonificación sísmica de Bogotá.


El estudio CUMPLE con este requerimiento.

5.3 Realizar ensayos de velocidad de onda de corte, Vs, por medio de métodos de campo como down hole, cross hole y otros equivalentes.

Según el numeral 2.3 y la información consignada el anexo No. 4 del informe, en el lugar del estudio se realizó un ensayo de Down Hole ejecutado por la firma Ulloa y Diez Ltda con el fin de obtener el perfil de velocidades de onda de corte del perfil de suelos. El ensayo se realizó en la perforación No. 1 de 50 m de profundidad. A continuación, se resumen los valores determinados a partir de los resultados de la prueba.

Profundidad	Vs (m/s)
0.0 -- 2.0	191.9
2.0 -- 35.0	155.7
35.0 -- 50.0	208.1

Se solicita al consultor:

	CONCEPTO TÉCNICO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS DE RESPUESTA DE AMPLIFICACIÓN LOCAL DE ONDAS SÍSMICAS	Código:	GPR-FT-09
		Versión:	03
		Código Documental:	

- ✓ Anexar el resultado del ensayo Down Hole debidamente firmado por el profesional responsable del mismo.

El estudio CUMPLE PARCIALMENTE con este requerimiento.

5.4 Realizar ensayos dinámicos para determinar módulos de corte, G, y relaciones de amortiguamiento, D, sobre muestras inalteradas que cubran todo el intervalo de deformaciones (Velocidad de onda de corte en laboratorio, columna resonante, corte simple cíclico, triaxial cíclico, etc.).

Según el anexo 3 del informe y el registro de la perforación No. 1, se obtuvieron muestras inalteradas con tubo Shelby a diferentes profundidades; sin embargo tan solo las muestras obtenidas a las profundidades de 14.5 y 47.5 m fueron seleccionadas para la ejecución de ensayos dinámicos. Se realizaron pruebas de Bender element y ensayos Triaxiales cíclicos de esfuerzo controlado. Los resultados de las pruebas de laboratorio se presentan de manera anexa en el informe.

A partir de los resultados obtenidos se establecieron las curvas dinámicas de los materiales del perfil del modelo empleado, las cuales se presentan en el numeral 3.1 del informe. Las curvas de los estratos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 presentan comportamientos razonables de acuerdo con comportamiento dinámico de estos materiales ya que fueron obtenidas a partir de modelos de comportamiento dinámico dados en la bibliografía técnica internacional. Sin embargo, en el caso de las curvas dinámicas propuestas para los estratos 3 y 7 obtenidas con base en los datos de laboratorio, la degradación del modulo es mucho mayor que lo que corresponde a este tipo de materiales debido a que la interpretación de los resultados es incorrecta porque las curvas dinámicas de estos materiales son graficadas con la deformación axial obtenida en los resultados de laboratorio de los ensayos triaxiales cíclicos, por lo que antes de graficar es necesario calcular la deformación cortante correspondiente y realizar las gráficas de comportamiento dinámico con la deformación cortante.

Se solicita al consultor:

- ✓ Calcular correctamente las curvas dinámicas de los materiales de los estratos 3 y 7, con el fin de que presenten un comportamiento razonable dentro de los rangos normales reportados en la literatura científica nacional e internacional para este tipo de materiales.

El estudio CUMPLE PARCIALMENTE con este requerimiento.

	CONCEPTO TÉCNICO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS DE RESPUESTA DE AMPLIFICACIÓN LOCAL DE ONDAS SÍSMICAS	Código:	GPR-FT-09
		Versión:	03
		Código Documental:	

5.5 Utilizar todos los acelerogramas del proyecto de microzonificación sísmica de Bogotá, en la obtención del espectro de respuesta en superficie.

Según el numeral 3.2 del informe, se utilizaron un total de 9 acelerogramas de los sismos alternativos aprobados por la DPAAE, empleados en el estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá, acogiéndose a lo establecido en el numeral 3 del artículo 7 del Decreto 193 de 2006.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

5.6 Realizar mínimo un análisis unidimensional (SHAKE, EERA, etc), para todas las zonas de la microzonificación, siempre y cuando la pendiente del terreno sea inferior a 10 grados.

De acuerdo con lo enunciado en el numeral 3.2 del informe, para la realización del análisis de respuesta dinámica se realizó un modelo bidimensional del sitio de estudio el cual fue ejecutado mediante el programa QUAKE, basado en el método de los elementos finitos que considera la propagación de ondas de corte horizontales con un método lineal equivalente para tener en cuenta las variaciones del amortiguamiento y el módulo de corte con la deformación en los suelos del perfil. El modelo bidimensional propuesto por el consultor se presenta en la figura 8 del informe y en la página 18 se presentan las propiedades dinámicas e ingenieriles de los estratos adoptados para el modelo

Se solicita al consultor:

- ✓ Realizar nuevamente la modelación teniendo en cuenta lo expuesto en el numeral 5.4 del presente informe.

El estudio CUMPLE PARCIALMENTE con este requerimiento.

5.7 Evaluación del potencial de licuación en los suelos susceptibles a licuarse.

De acuerdo con los registros de exploración presentados, ninguna de las cinco (5) perforaciones realizadas reportan capas de arena limpia y suelta entre los primeros 20 m de profundidad, por lo que es no necesaria la evaluación del potencial de licuación en la zona.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

5.8 Para todas las zonas, el espectro de diseño obtenido no puede ser menor que el espectro mínimo establecido para cada zona en la Microzonificación Sísmica de Bogotá.

Este numeral se revisará una vez sean aclaradas las observaciones de los puntos 5.4 y 5.6 del presente concepto técnico.

El estudio NO CUMPLE con este requerimiento

CT-3150 PROYECTO
"INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS" 1 rev



PÁGINA 7 DE 8

	CONCEPTO TÉCNICO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS DE RESPUESTA DE AMPLIFICACIÓN LOCAL DE ONDAS SÍSMICAS		Código:	GPR-FT-09
			Versión:	03
			Código Documental:	

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado de la presente revisión, se concluye que el estudio de respuesta local de amplificación de ondas sísmicas del proyecto en referencia está incompleto a la luz de los requerimientos mínimos consignados en el Decreto 193 de 2006. Para poder conocer con certeza la validez de los espectros de respuesta obtenidos y del recomendado en el estudio evaluado, primero deben aclararse y complementarse los puntos antes mencionados.

Una vez realizadas las correcciones y aclaraciones solicitadas, se recomienda enviar el estudio nuevamente al Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, con el fin de emitir concepto de cumplimiento, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 193 de 2006.

Elaboró:  <hr/> GERARDO RODRÍGUEZ ROMERO Ingeniero Civil. M.P. 25202-153294 CND	Revisó:  <hr/> FERNANDO JAVIER DÍAZ PARRA Responsable de Grupo
Aprobó:  <hr/> LINDON LOSADA PALACIOS Profesional Especializado/Investigación y Desarrollo	